

Vesihuoltolaitoksen kuukausiraportti 5-10 / 2023

Talousvesiprosessi

Laitos | Ruskon vesilaitos

Pohjaviesialue | Antintalo

Ottolupa | 550 m³/d

Vuosi | 1970


Seurantavuosi 2023

	Verkostop. m ³ /kk	Verkostop. m ³ /d ka	Talousvesi pH/kk ka	Suodatin huuhtelu
Tammi	8 464	282	8,08	
Helmi	6 831	228	8,10	
Maalis	8 733	291	7,91	
Huhti	8 004	267	8,05	
Touko	11 550	385	7,51	
Kesä	12 543	418	7,36	
Heinä	12 594	420	7,51	
Elo	10 717	357	7,49	
Syys	9 852	328	7,72	
Loka	11 513	384	7,96	
Marras				
Joulu				
YHT.	100 801	336	7,77	


Vertailuvuodet 2014 - 2022 ka

	Verkostop. m ³ /kk	Kum. muutos m ³ /a	Muutos %
	13 109	-4 645	-35,4
	12 730	-10 545	-40,8
	14 171	-15 983	-39,9
	14 238	-22 217	-41,0
	14 619	-25 286	-36,7
	14 747	-27 490	-32,9
	14 734	-29 630	-30,1
	13 318	-32 231	-28,9
	12 484	-34 862	-28,1
	12 715	-36 064	-26,4
YHT.	136 865		

Ruskon VO:n verkostopumppaus m³/kk

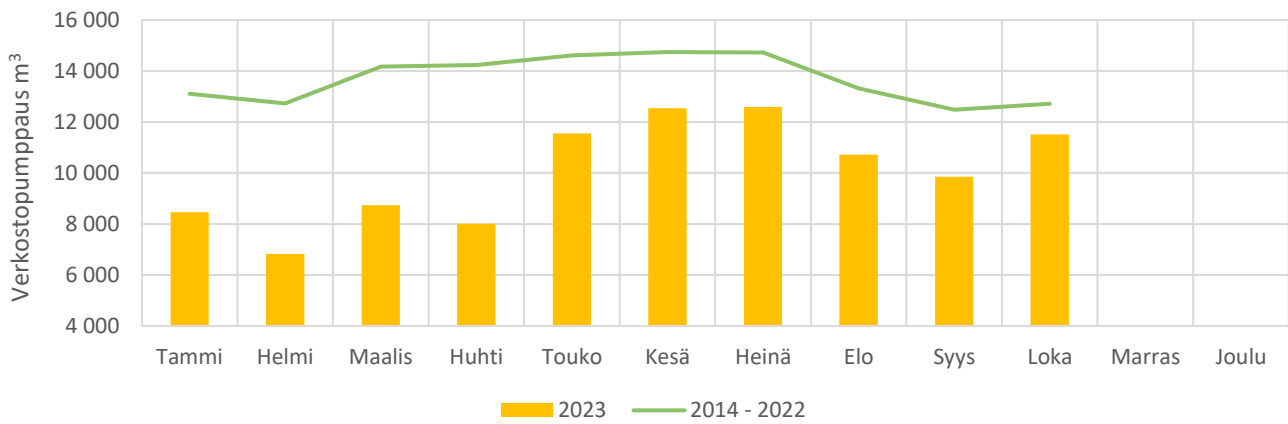

Ruskon VO:n pohjaveden pinnantasot 1.1.2015 - 30.10.2023

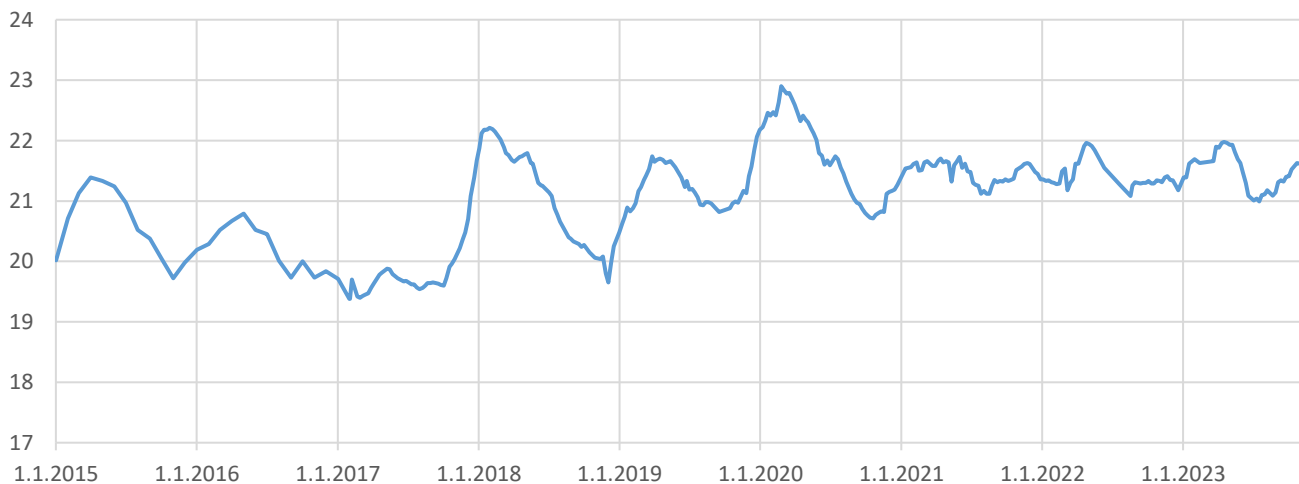

Laitos Vahdon vesilaitos

Pohjavesialue Vesihuhta
Kangenmiekka

Ottolupa 800 m³/d
350 m³/d

Vuosi 1995
2003


Seurantavuosi 2023

	Verkostop. m ³ /kk	Verkostop. m ³ /d ka	Talousvesi pH/kk ka	Suodatin huuhtelut
Tammi	20 030	668	8,65	9
Helmi	16 801	560	8,70	5
Maalis	20 010	667	8,75	6
Huhti	17 640	588	8,73	6
Touko	21 099	703	8,30	13
Kesä	20 519	684		
Heinä	15 734	524	8,04	8
Elo	17 285	576	8,21	8
Syys	15 691	523	8,11	8
Loka	17 259	575	7,92	8
Marras				
Joulu				
YHT.	182 068	607	8,38	71


Vertailuvuodet 2014 - 2022 ka

	Verkostop. m ³ /kk	Kum. muutos m ³ /a	Muutos %
	14 080	5 950	42,3
	13 470	9 281	33,7
	14 645	14 646	34,7
	14 461	17 825	31,5
	15 613	23 311	32,3
	16 227	27 603	31,2
	16 750	26 587	25,3
	16 050	27 822	20,4
	15 251	28 263	20,7
	15 001	30 521	20,1
	151 547		

Vahdon VO:n verkostopumppaus m³/kk


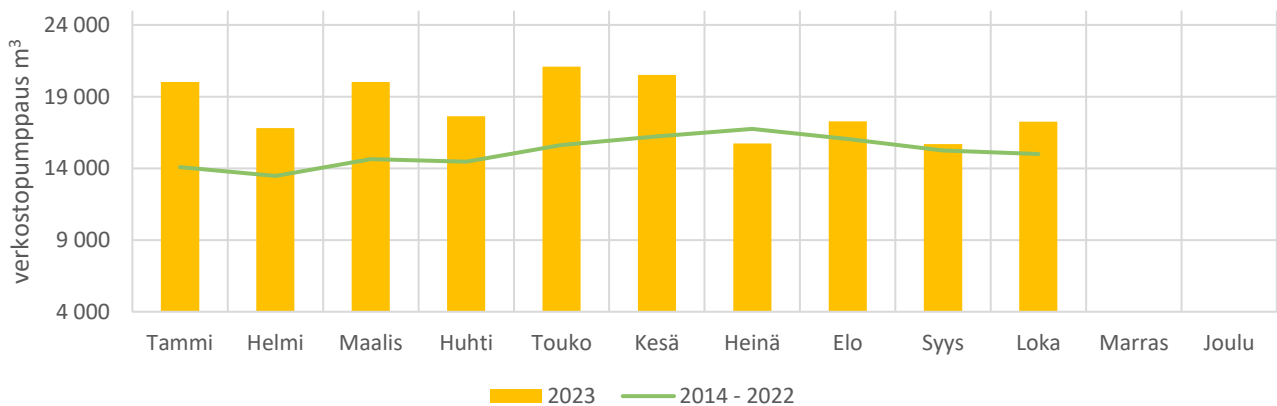


Vahdon VO:n pohjaveden pinnantasot 1.1.2015 - 30.10.2023

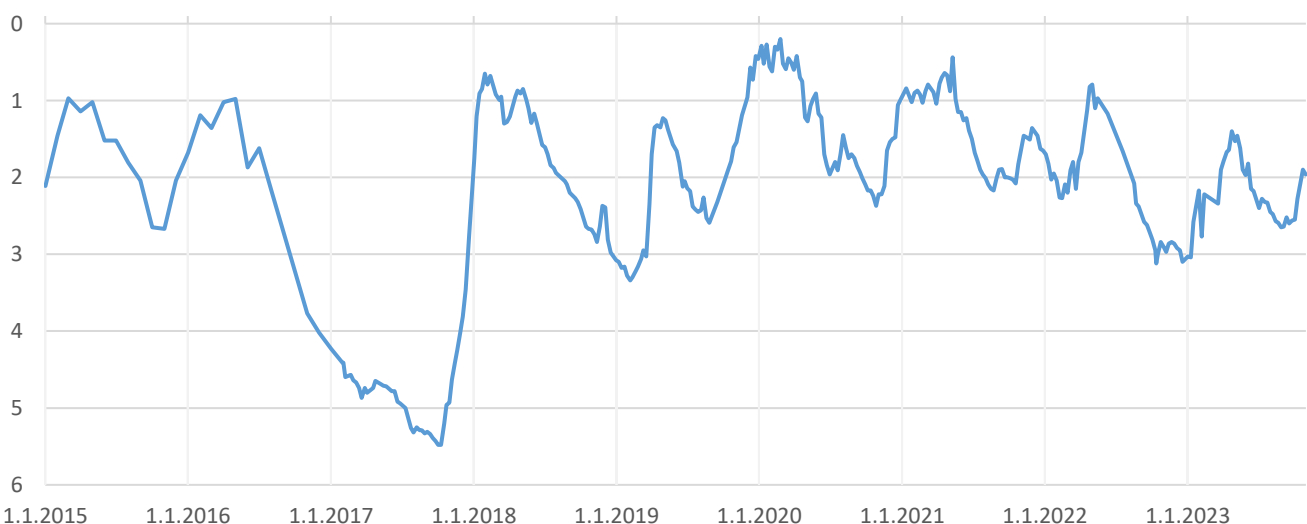

Talousvesiprosessi - Verkostopumpaus koko kunnan alueella

	Seurantavuosi 2023				Vertailuvuodet 2014 - 2022 ka		
	Oma vesi m ³ /kk	Verkostop. m ³ /d ka	Vesi Turusta m ³ /kk	Verkostop. Yhteensä	Verkostop. m ³ /kk	Kum. muutos m ³ /a	Muutos %
Tammi	28 494	950	1 242	29 736	27 190	2 546	9,4
Helmi	23 632	788	1 108	24 740	26 200	1 086	2,0
Maalis	28 743	958	1 229	29 972	28 816	2 242	2,7
Huhti	25 644	855	1 200	26 844	28 699	387	0,3
Touko	32 649	1 088	1 397	34 046	30 232	4 201	3,0
Kesä	33 062	1 102	1 677	34 739	30 974	7 966	4,6
Heinä	28 328	944	1 850	30 178	31 484	6 660	3,3
Elo	28 002	933	1 871	29 873	29 367	7 166	3,1
Syys	25 543	851	1 800	27 343	27 734	6 774	2,6
Loka	28 772	959	1 831	30 603	27 716	9 662	3,4
Marras							
Joulu							
YHT.	282 869	943	15 205	298 074	288 412		

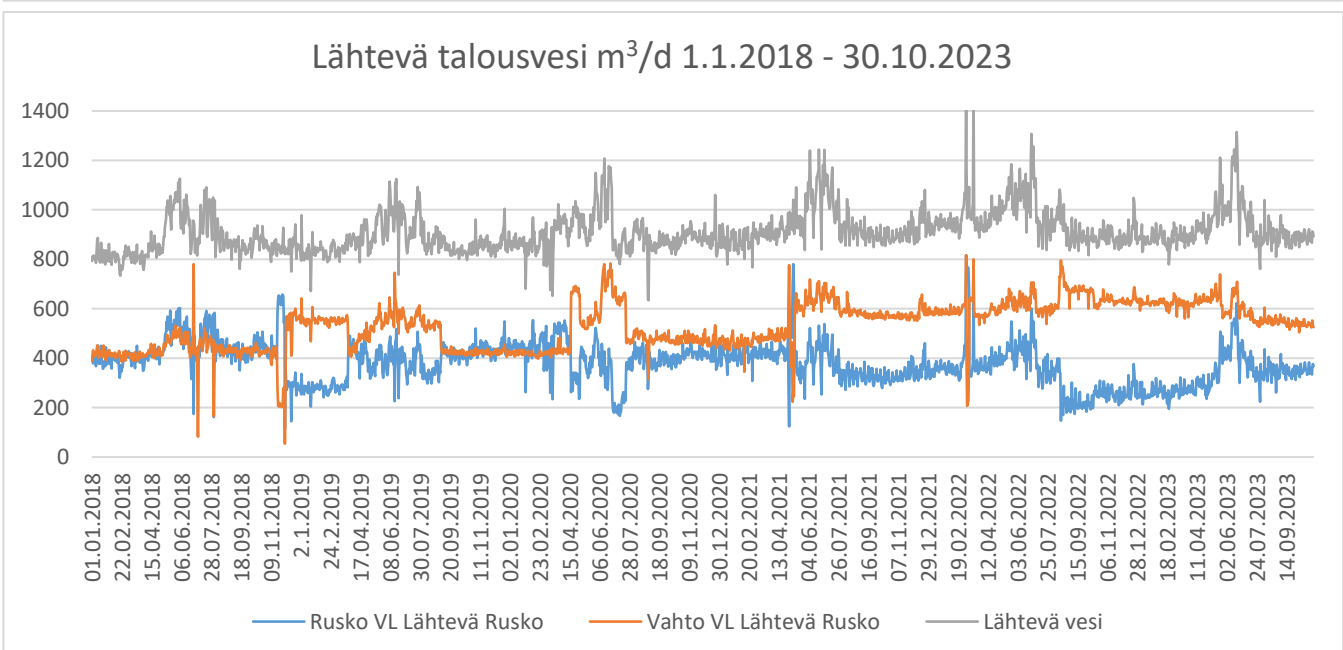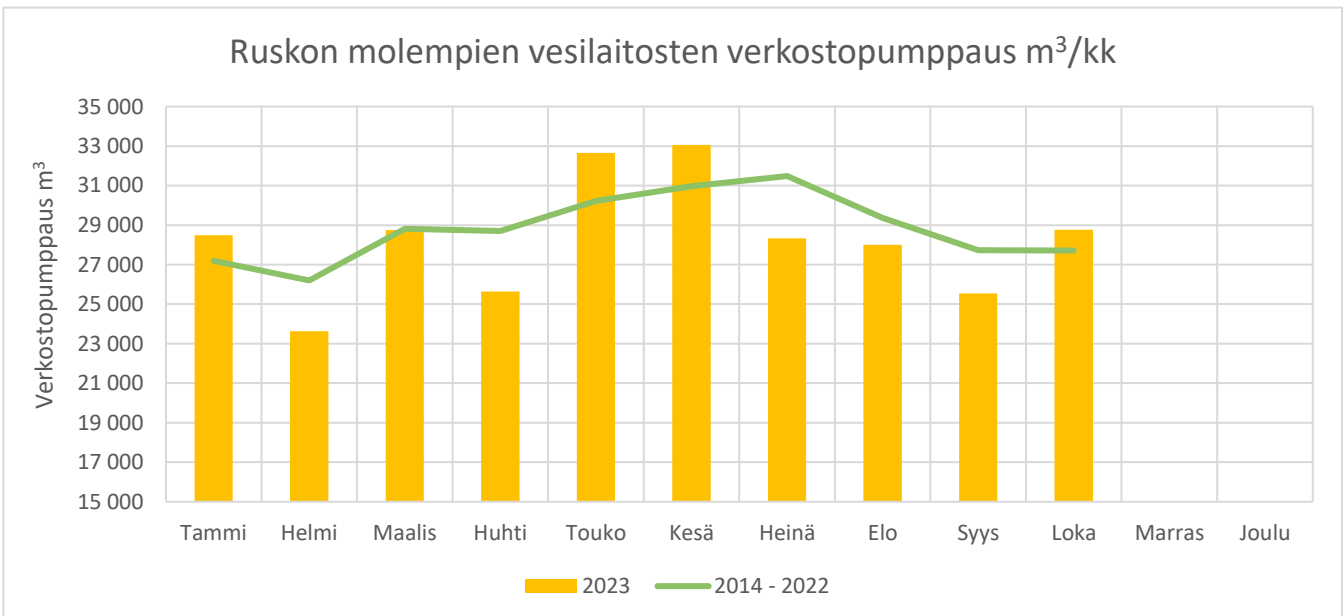

Jätevesiprosessi

Seurantavuosi 2023

	Verkostop. m ³ /kk	Verkostop. m ³ /d ka	Sademäärä mm/kk	Suhdeluku 'Jäte - Vesi'
Tammi	35 885	1 196	62,4	1,21
Helmi	18 275	609	32,5	0,74
Maalis	35 560	1 185	72,8	1,19
Huhti	27 212	907	10	1,01
Touko	20 381	679	20,9	0,60
Kesä	15 591	520	11,3	0,45
Heinä	17 705	590	40,8	0,59
Elo	24 955	832	146,1	0,84
Syys	22 844	761	46,5	0,84
Loka	31 877	1 063	100,9	1,04
Marras				
Joulu				
YHT.	250 285	834	544,2	KA 0,85

Vertailuvuodet 2014 - 2022 ka

Verkostop. m ³ /kk	Kum. muutos m ³	Muutos %
25 800	10 085	39,1
26 648	1 712	3,3
29 115	8 157	10,0
25 847	9 522	8,9
21 272	8 630	6,7
17 003	7 218	5,0
17 262	7 661	4,7
18 791	13 825	7,6
17 317	19 352	9,7
21 574	29 655	13,4
220 630		

TSP:lle johdettu jätevesimäärä m³/kk



Lisätiedot, havainnot, muistiinpanot

Ruskon vesilaitoksen 2/2023 näytteenotto lähtevän talousveden osalta epäedustava, näytteenottovirhe.

Tällä ei vaikutusta talousveden laatuun ja käytettävyyteen.